

DEPENDABLE FIRE EXTINGUISHER SINCE 1895



丸ヤマの

移動式消火設備

駐車場・工場・事業所を守り安心をリードする



AST-75EY3

標準価格 **385,000円**(税込10%)
本体価格 350,000円

本価格にはリサイクル代金を含んでおりません。



安全のシンボル
丸山の消火器

丸ヤマエクスセル

移動式粉末消火設備（第3種） AST-75EY3

第3種移動式 設置基準

消防法施行令第13条

防火対象物またはその部分	規則基準	必要な消火設備		
飛行機の格納庫	全部	粉末・泡		
屋上	ヘリコプターの発着場			
道路	屋上	600㎡以上	粉末・泡・水噴霧 二酸化炭素	
	その他階	400㎡		
自動車の修理または整備	床面積	2階以上	粉末・泡・二酸化炭素 ハロゲン化物	
		1階		500㎡
		地階		200㎡
		2階以上		200㎡
駐車場 （駐車する全ての車両が同時に屋外に出る構造の階を除く）	機械装置	収容台数	10台以上	
		床面積	200㎡	粉末・二酸化炭素 ハロゲン化物
			500㎡	
発電機・変圧器・その他これらに類する電気設備 製造機・ボイラー室・乾燥室・その他多量の火気を使用する場所 通信機器室	床面積	200㎡	粉末・二酸化炭素 ハロゲン化物	


東京消防庁・予防事務審査基準I・第3章・第2節・第14

変圧器の定格容量・KVAの変電設備の出力KW換算係数			
変圧器の定格容量の合計(KVA)	500未満	500~1,000未満	1,000以上
係数	0.8	0.75	0.7

都市火災予防条例40条（東京都）


自動車庫・駐車場	延べ面積	
	吹抜け共有の2以上の階	700㎡以上
油入機械を使用する特別変電設備のある場所全部 全出力1,000KW以上の発電設備・変電設備のある場所		200㎡以上

設置基準例

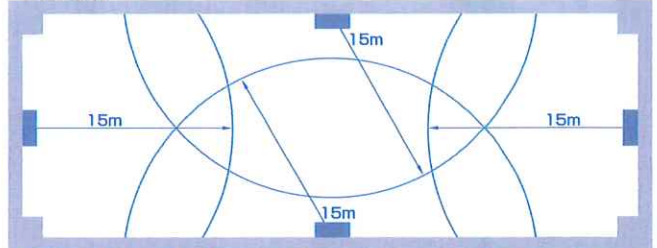

※移動式の粉末消火設備ホース接続口は防火対象物より水平距離15m以下。（消防法施行令第18条2号）
※設置する場合は条件として煙が著しく充満しない場所であること。

外形図

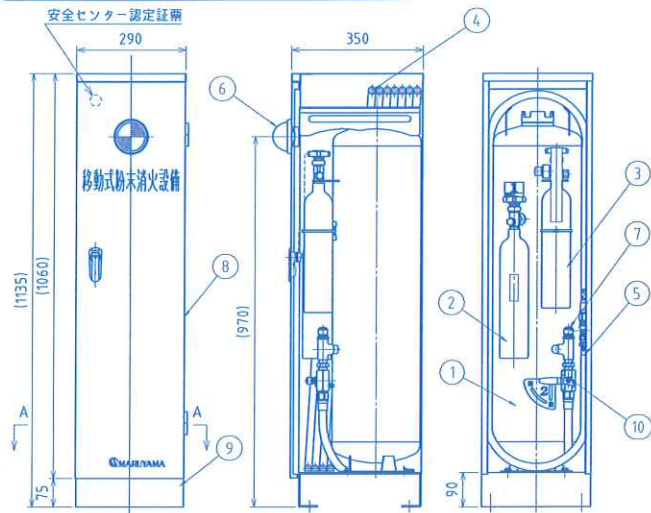

※赤色表示灯は現地にて組立願います。

品番	名称	材質	個数	備考
1	粉末貯蔵タンク	SPHC	1	ABC薬剤 33kg
2	加圧用ガス容器	STH12	1	内容積 1.0L/660g (CO2)
3	クリーニング用ガス容器	STH12	1	内容積 1.0L/660g (CO2)
4	ホース	塩化ビニル	1	20m
5	ノズル	C3604B	1	ニッケルクロームメッキ
6	表示灯	ポリカーボネート樹脂	1	
7	安全装置	C3771B	1	設定圧力 3.04MPa
8	格納箱	SECC	1	赤色塗装(日塗工-07-40X) t=0.8
9	受台	SECC	1	赤色塗装(日塗工-07-40X) t=3.2
10	放出弁	C3771B	1	

性能・仕様

形式	認定形式番号	性能			寸法			質量		ガス容器		
		放射距離	放射時間	放射量	全高	全幅	奥行	ホースの長さ	薬剤量 (ABC粉末)	総質量	加圧用	クリーニング用
AST-75EY3 (標準型)	C-495号	8~10m (20℃)	約64秒 (20℃)	28 kg/min	約1,135mm	約290mm	約350mm	約20m	33Kg	約75Kg	1.0ℓ CO ₂ 660g	1.0ℓ CO ₂ 660g

*仕様は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。*くわしくは取り扱い説明書をご参照ください。



優秀な消防設備士の当社特約店



マルヤマエクセル株式会社

本社/東京都千代田区内神田3-4-15

お問い合わせ先 (株)丸山サポートセンター

TEL: 0120-898-114